



FIBRES INDUSTRIES BOIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1° INTERDICTION TOTALE DE FUMER

2° CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE :

- Lire les consignes de sécurité affichées
- Donner immédiatement l'alerte
- Équippers de première intervention pour mettre en Action le matériel d'extinction et de secours
- Rassemblement devant le portail

3° PORT DU CASQUE ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE

4° UTILISATION DES CHARIOTS ÉLÉVATEUR

- Personnel ayant l'autorisation de conduite uniquement après obtention du C.A.C.E.S
- Signaler toute anomalie sur le fonctionnement des chariots
- Interdiction de monter sur un chariot élévateur en mouvement
- Interdiction d'être passager d'un Chariot élévateur
- Interdiction de circuler ou se positionner sous la charge
- Stabilisation des fardeaux avant tout stockage en hauteur

5° MANUTENTION MANUELLE

- Interdiction de manipuler les marchandises en position haute sur les fardeaux
- Ramassage et stockage des calles et des baguettes de façon systématique

6° TRAVAIL EN HAUTEUR

- Interdiction de grimper sur les racks et cantilevers
- Interdiction du travail en hauteur
- L'accès aux fardeaux en hauteur s'effectue par descente de celui-ci par un chariot élévateur

7° ENLÈVEMENT SYSTÉMATIQUE DES DÉCHETS

8° PERMIS DE FEU POUR TOUT TRAVAUX PAR POINTS CHAUD

9° RESPECTER LES RÈGLES ET CONSIGNES DE STOCKAGE


10° CONTRÔLES, ENTRETIEN, MAINTENANCE DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

PLAN GENERAL D'INTERVENTION

MD 4236 12/05/2016



Z.A. Cambaie
63, rue Henri Cornu
97460 Saint-Paul



LEGENDE POMPIERS

- Extincteur à eau + additif
- Extincteur CO2
- Extincteur à poudre ABC
- Extincteur à eau sur roues
- Déclencheur manuel
- Robinet d'incendie armé (RIA)
- Commande désenfumage
- Sirène
- Centrale Alarme Incendie
- Armoire électrique
- Arrêt d'urgence électricité
- Atmosphère explosive
- Armoire à pharmacie
- Point de rassemblement
- Sceau ou bac à sable
- Sens de circulation
- Sortie de secours
- Accès pompiers

Niveau Rez de chaussée



PLAN D'EVACUATION

M.D 4236 12/05/2016

Point de
Rassemblement
N°1



(INDIQUER LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU FEU, LE LIEU DU SINISTRE EN PRÉCISANT LE NIVEAU)

DES QUE LE SIGNAL SONORE RETENTIT OU SUR ORDRE D'UN RESPONSABLE D'ÉVACUATION.



DES LA DÉCOUVERTE D'UN INCENDIE, GARDEZ VOTRE CALME. DONNEZ L'ALERTE AVEC L'ALARME INCENDIE LA PLUS PROCHE



BAISSEZ-VOUS DANS LA CHALEUR ET LA FUMÉE, L'AIR FRAIS EST PRÈS DU SOL



GARDEZ VOTRE CALME ! QUITTEZ LE LIEU OU VOUS VOUS TROUVEZ SANS PANIQUER EN SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU RESPONSABLE D'ÉVACUATION



NE REVENEZ PAS SUR VOS PAS SAUF SUR ORDRE D'UN RESPONSABLE



N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS S'ILS EXISTENT.




ATTAQUEZ LE FEU SANS PRENDRE DE RISQUE AVEC L'EXTINCTEUR APPROPRIÉ LE PLUS PRÈS



PREVENEZ OU FAITES PREVENIR LES SAPEURS POMPIERS
TEL: 18 ou le

| | |
|-----------------|---|
| CLASSE A | BOIS CARTON FIBRE PAPIER |
| CLASSE B | ESSENCE FUEL HUILE GRAISSE FEUX origine Electrique |
| CLASSE C | BUTANE PROPANE ACETYLENE |
| CLASSE F | HUILES, GRAISSES VEGETALES ET ANIMALES |


Modèle déposé

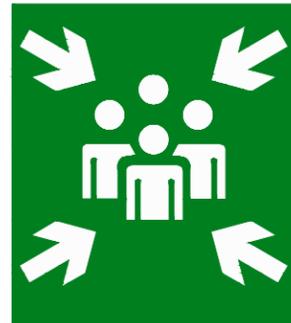

POINT DE
RASSEMBLEMENT



REUNION INCENDIE ASSISTANCE
25, rue des Barbadines - La Plaine
97411 Bois de Nefles - SAINT-PAUL
TEL : 0262 42 23 05 - FAX : 0262 43 56 49
r.i.ass@wanadoo.fr

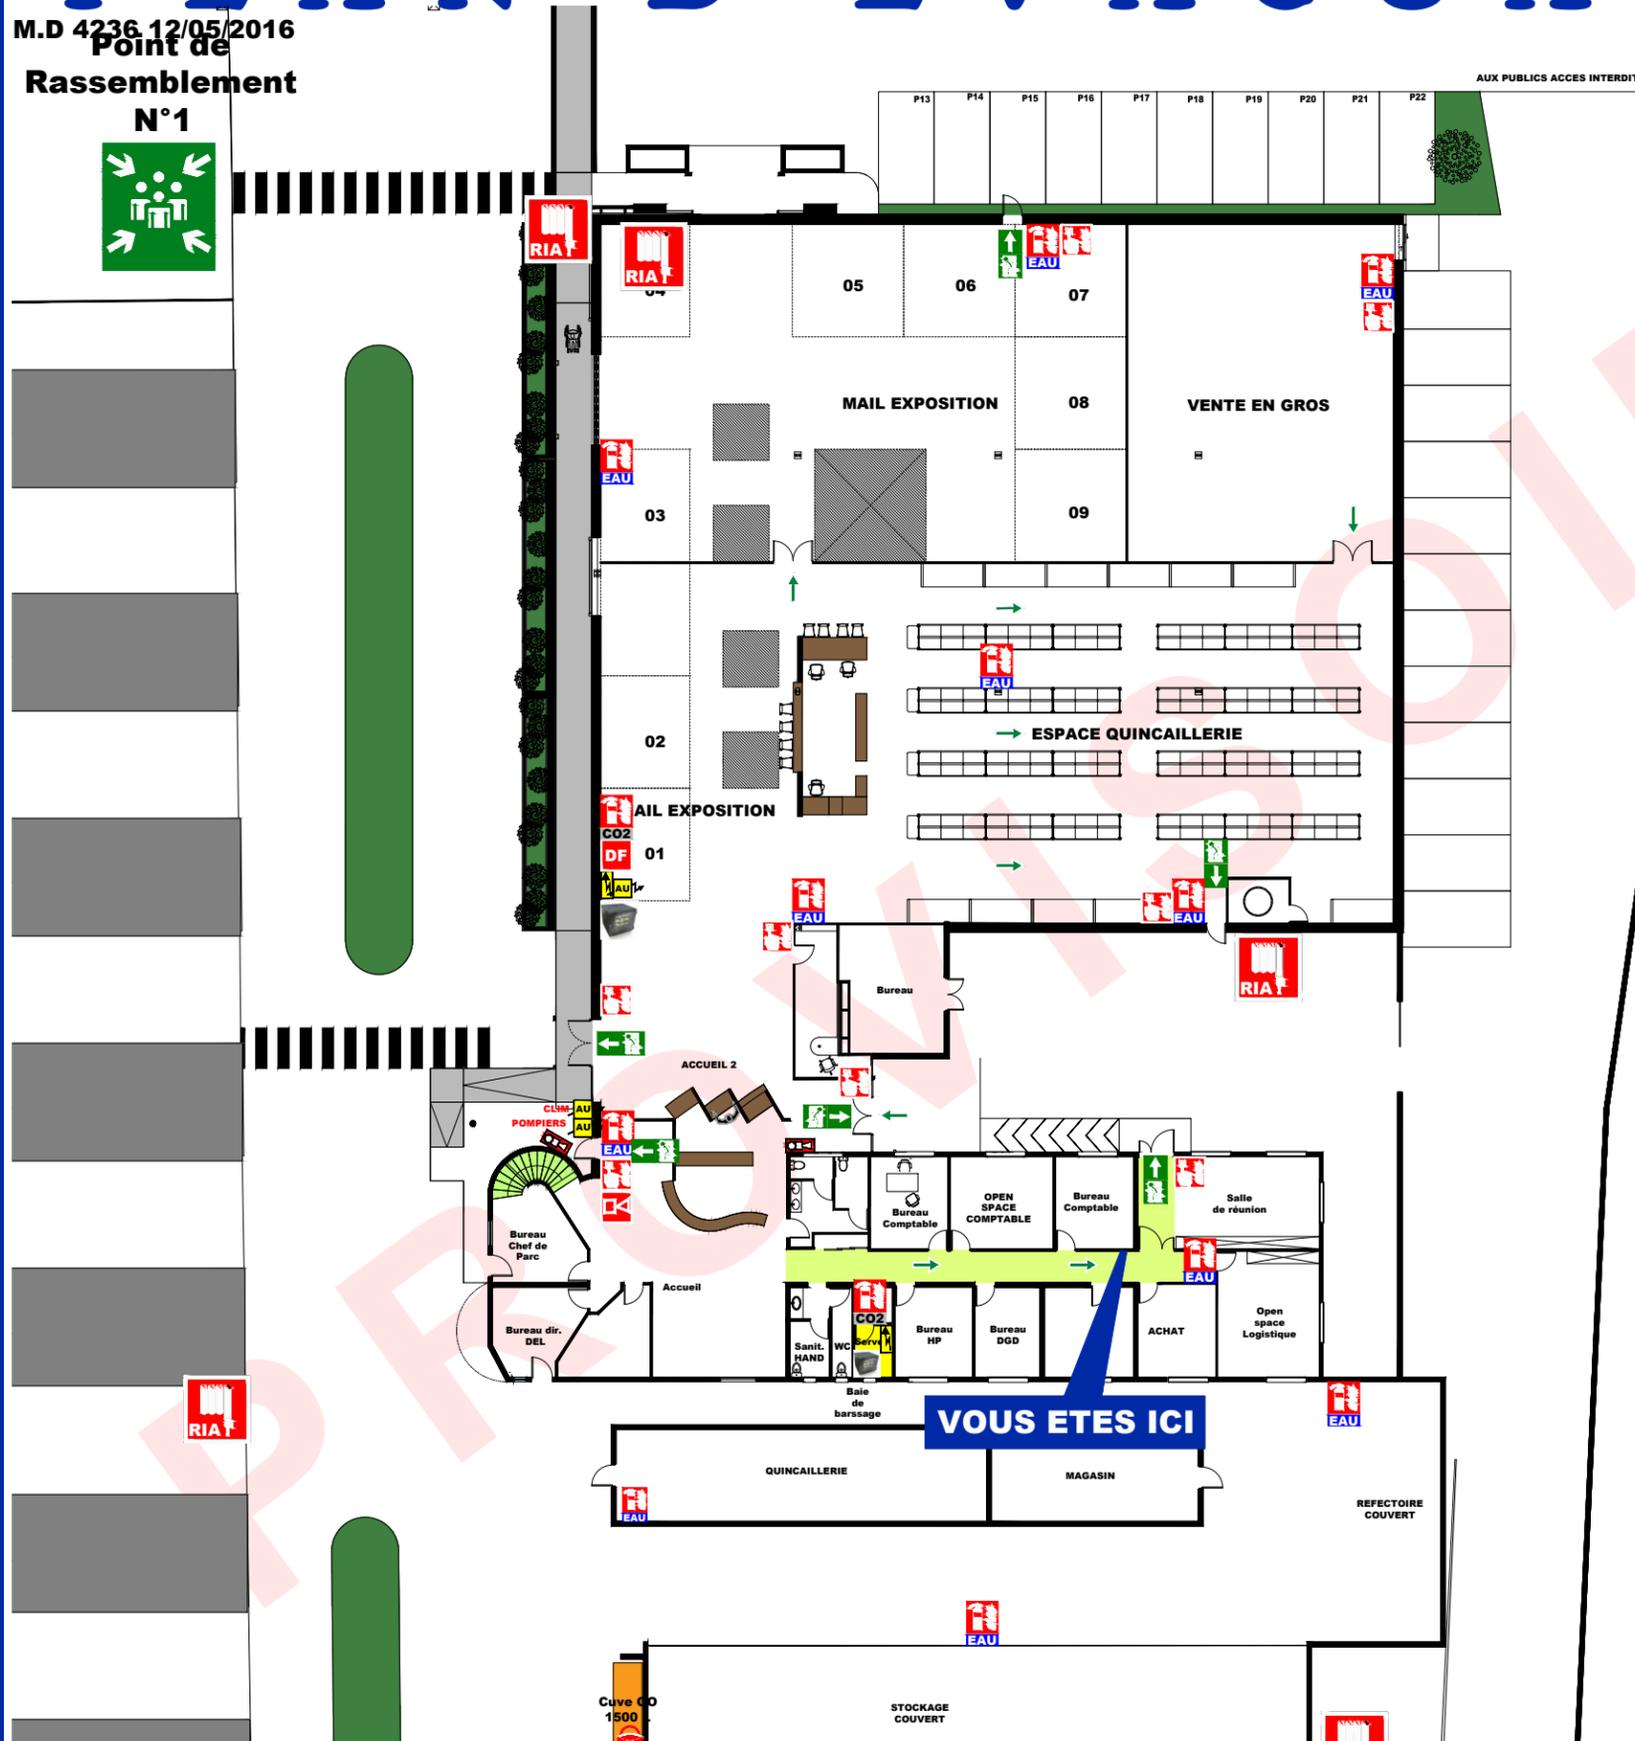

Z.A. Cambaie
63, rue Henri Cornu
97460 Saint-Paul

LEGENDE POMPIERS

| | |
|--|-------------------------------|
| | Extincteur à eau + additif |
| | Extincteur CO2 |
| | Déclencheur manuel |
| | Robinet d'incendie armé (RIA) |
| | Commande désenfumage |
| | Sirène |
| | Centrale Alarme Incendie |
| | Armoire électrique |
| | Arrêt d'urgence électricité |
| | Armoire à pharmacie |
| | Sens de circulation |
| | Sortie de secours |

